


LA AUSENCIA DE TANQUES DE RESERVA ELEVADOS NO ES ACONSEJABLE Y QUEDA BAJO EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO Y/O PROFESIONAL DEBIENDO LA CAPACIDAD DEL TANQUE DE BOMBEO CUBRIR EL CONSUMO DIARIO TOTAL

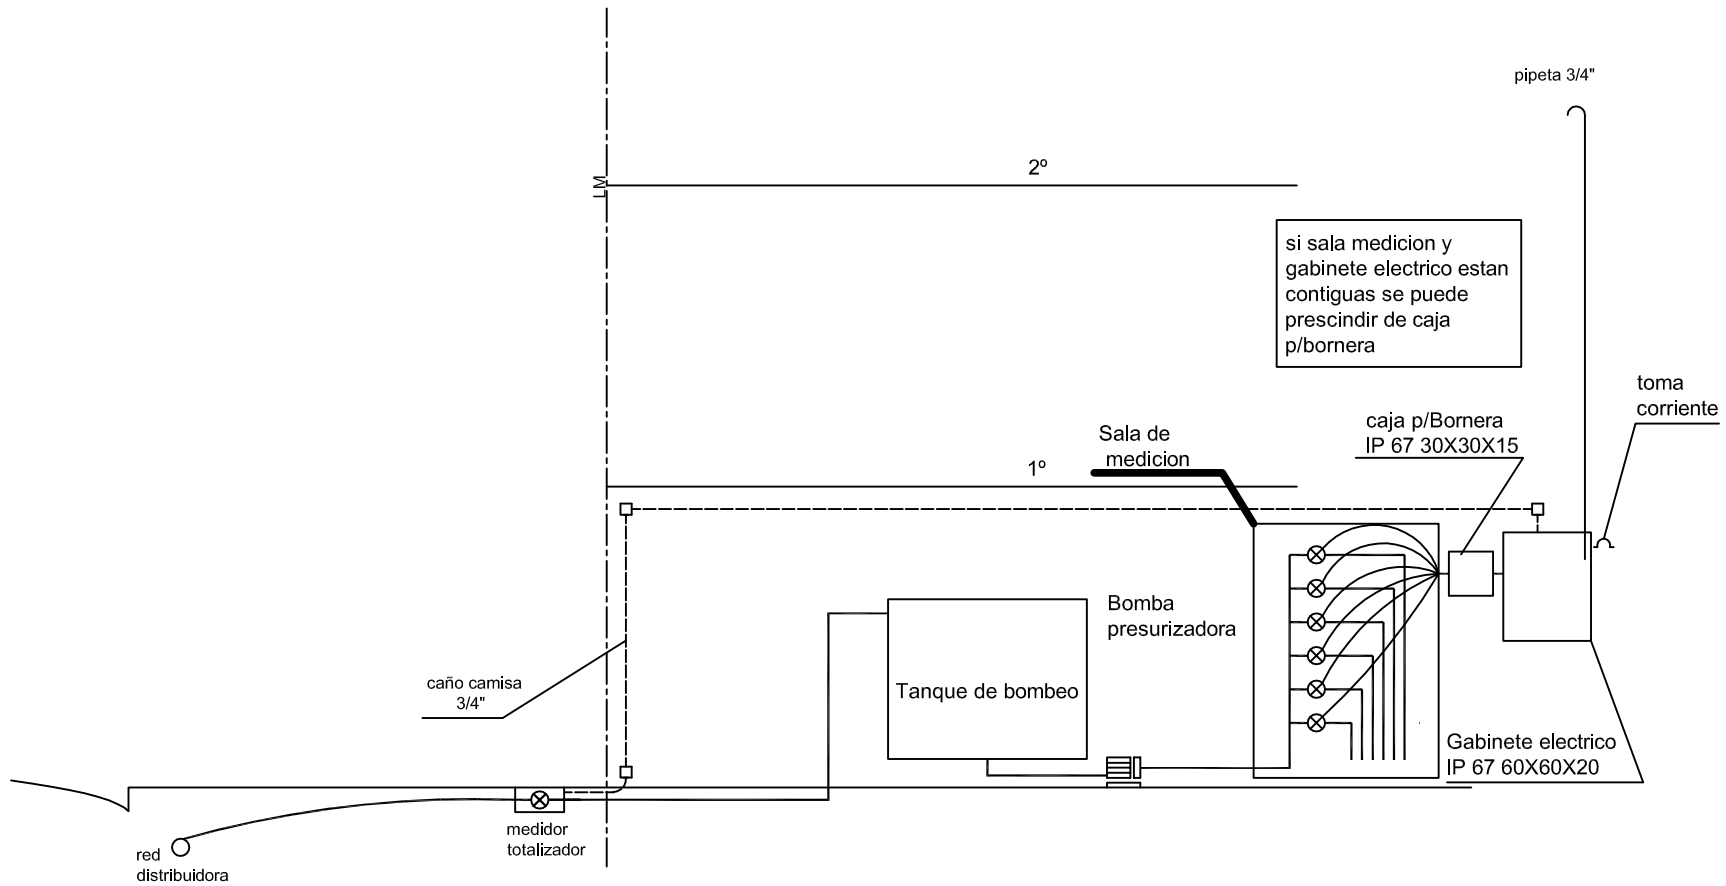

ANEXO VII Con tanque bombeo y bomba presurizadora sin reserva elevada

(MAYO 2017)

GESTION MEDIDORES TOTALIZADORES