



- PEINE colocado en el (Retiro de Frente / Fachada)
- Cada ALIMENTACION INTERNA va a Tanque Elevado y Tanque Reserva Individual

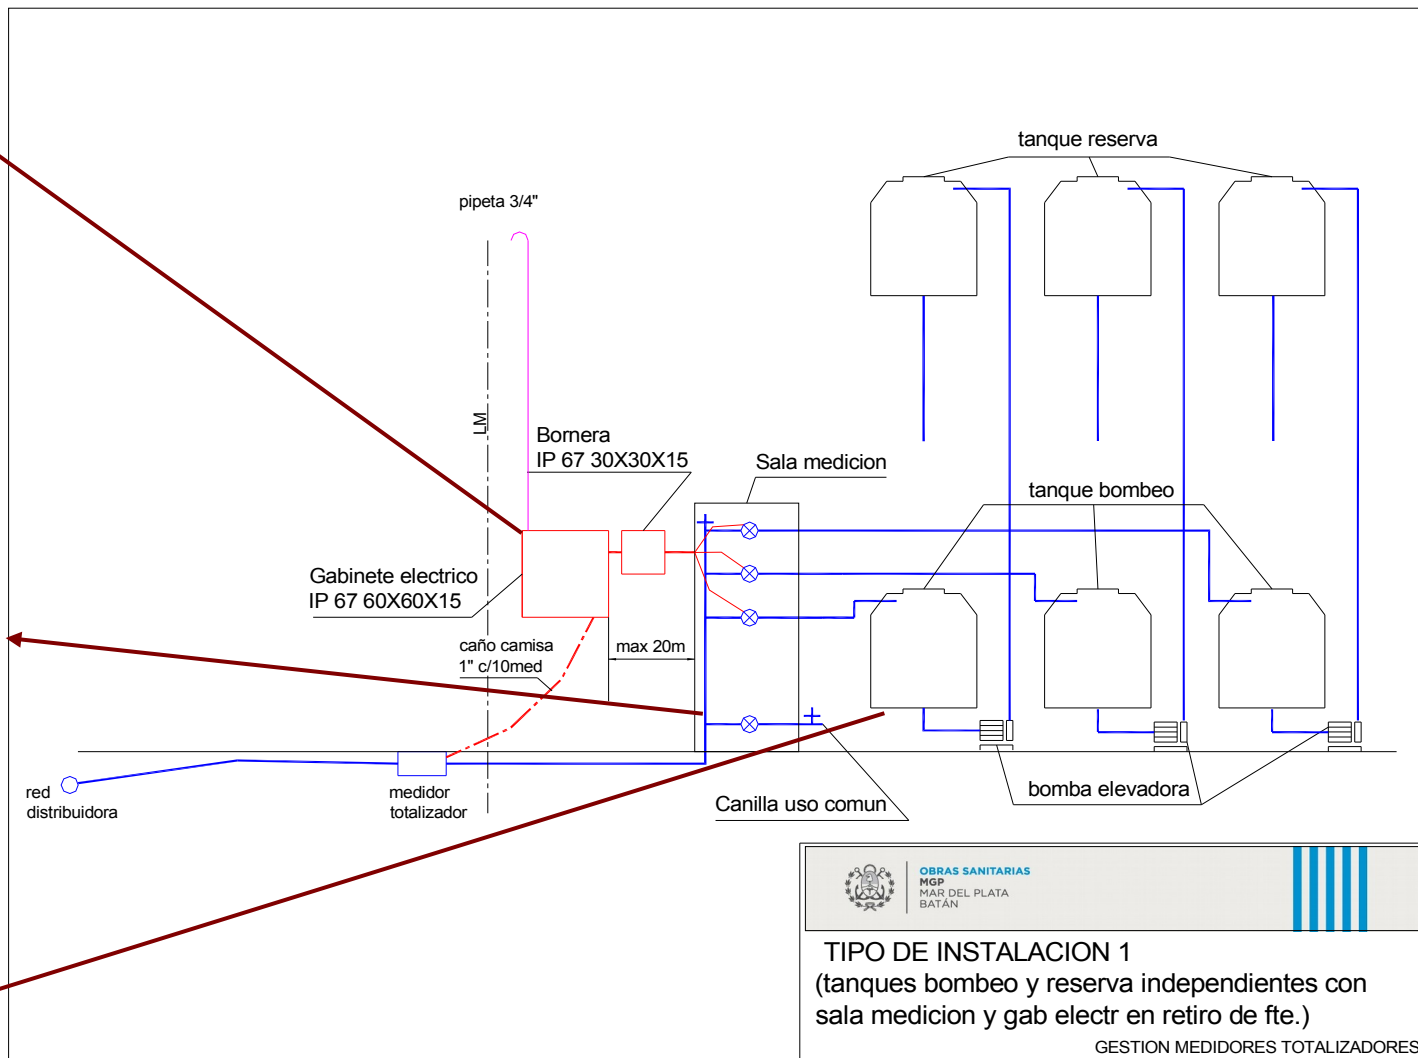



2 LOCALES EN PLANTA BAJA 2 DEPARTAMENTOS PLANTA ALTA
1 CONEXIÓN CON TOTALIZADOR-4 TANQUES DE BOMBEO 4 TANQUES RESERVA ELEVADAS
GABINETE ELECTRICO Y SALA DE MEDIDORES EN RETIRO DE FRENTE

- ALIMENTACION va a Tanque Elevado y Tanque Reserva.
- PEINE colocado en el (Terraza / Techo Accesible).
- ALIMENTACION INTERNA a cada Unidad

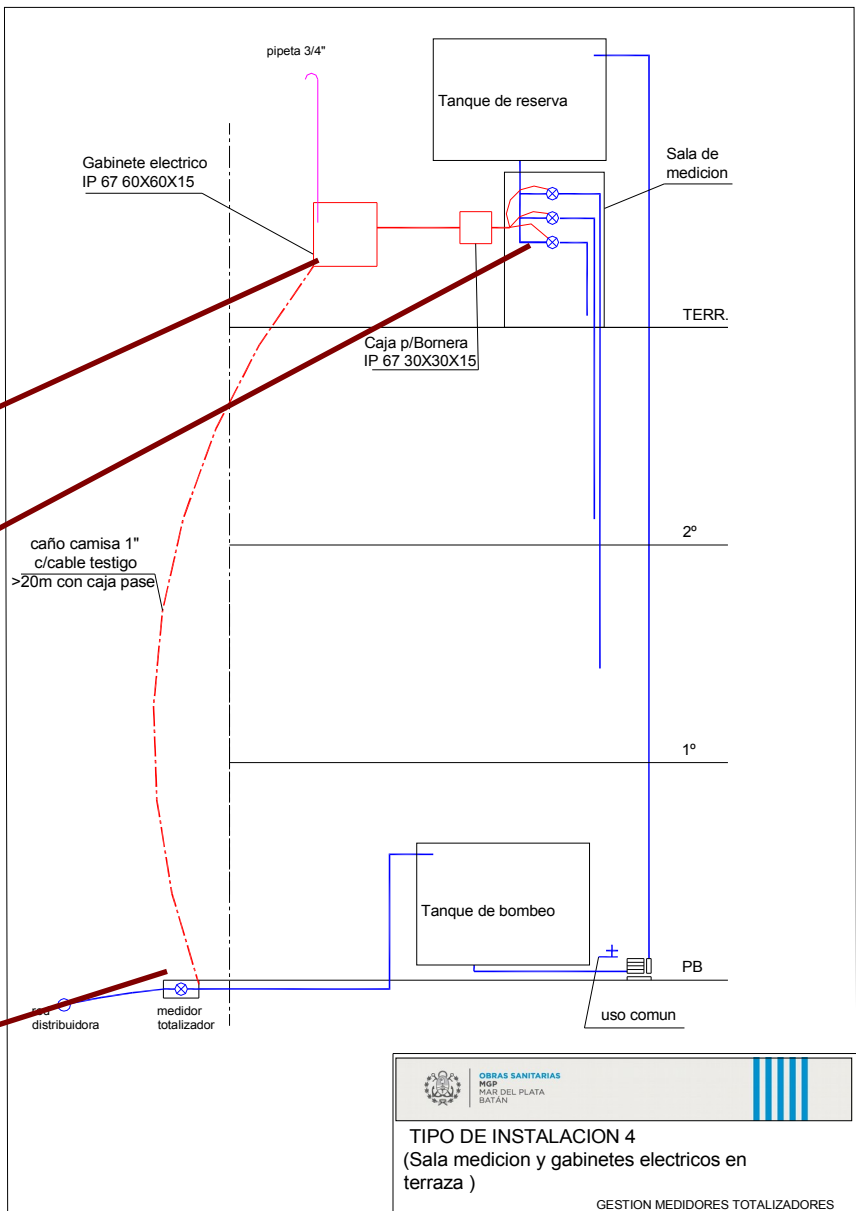


4 LOCALES EN PLANTA BAJA 2 CONEXIONES CON TOTALIZADOR 1 SIN ENLAZAR AMBOS CON TELEMETRIA-1 TANQUE RESERVA ELEVADO COMUN GABINETE ELECTRICO Y MEDIDORES EN ESPACIO COMUN DENTRO DEL INMUEBLE POR EXCEPCION EN RECINTO BAJO TECHO

- ALIMENTACION va a Tanque Elevado y Tanque Reserva.
- PEINE colocado en el (Terraza / Techo Accesible).
- ALIMENTACION INTERNA a cada Unidad

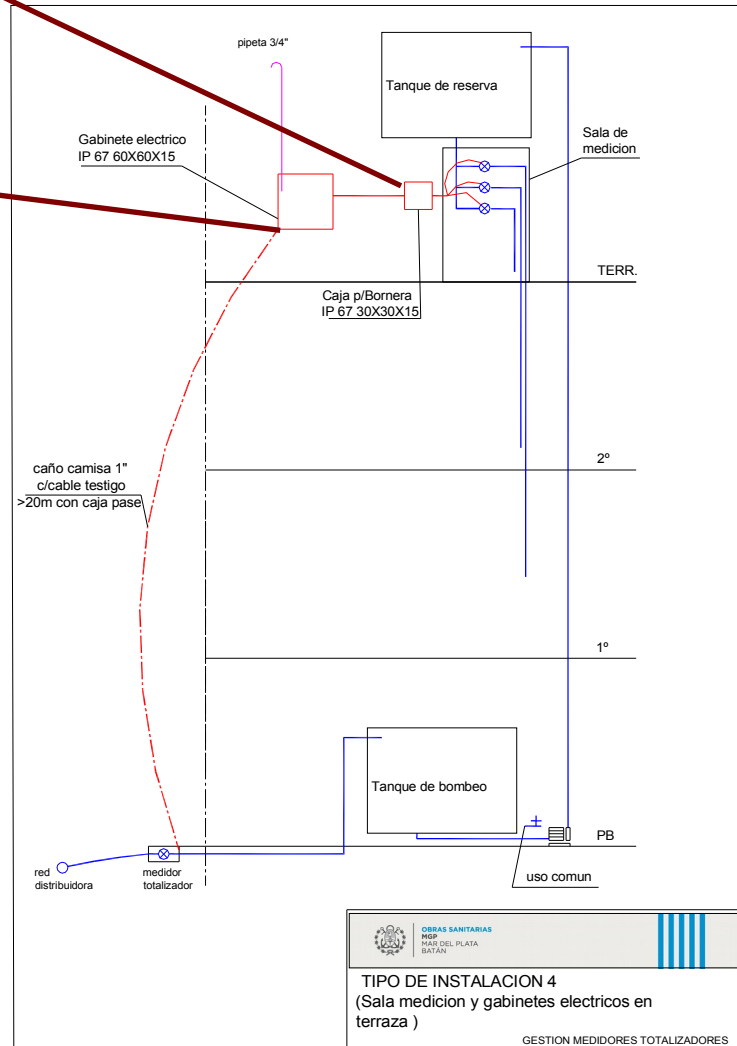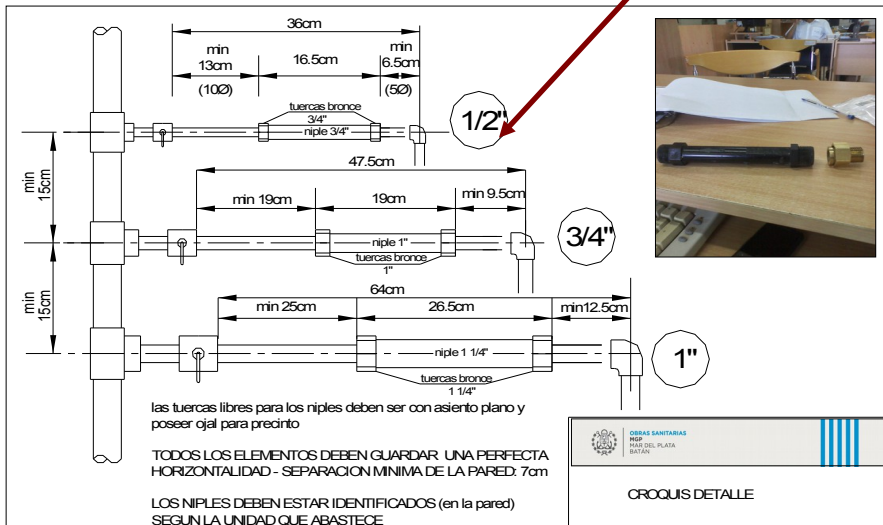

3 LOCALES EN PLANTA BAJA 1 CONEXIÓN CON TOTALIZADOR-3 TANQUES DE RESERVA ELEVADAS GABINETE ELECTRICO DENTRO DE AMBIENTE CERRADO EN TERRAZA SALA DE MEDIDORES INDIVIDUALES



- ALIMENTACION va a Tanque Elevado y Tanque Reserva.
- PEINE colocado en Cada Piso
- ALIMENTACION INDIVIDUAL a cada Unidad

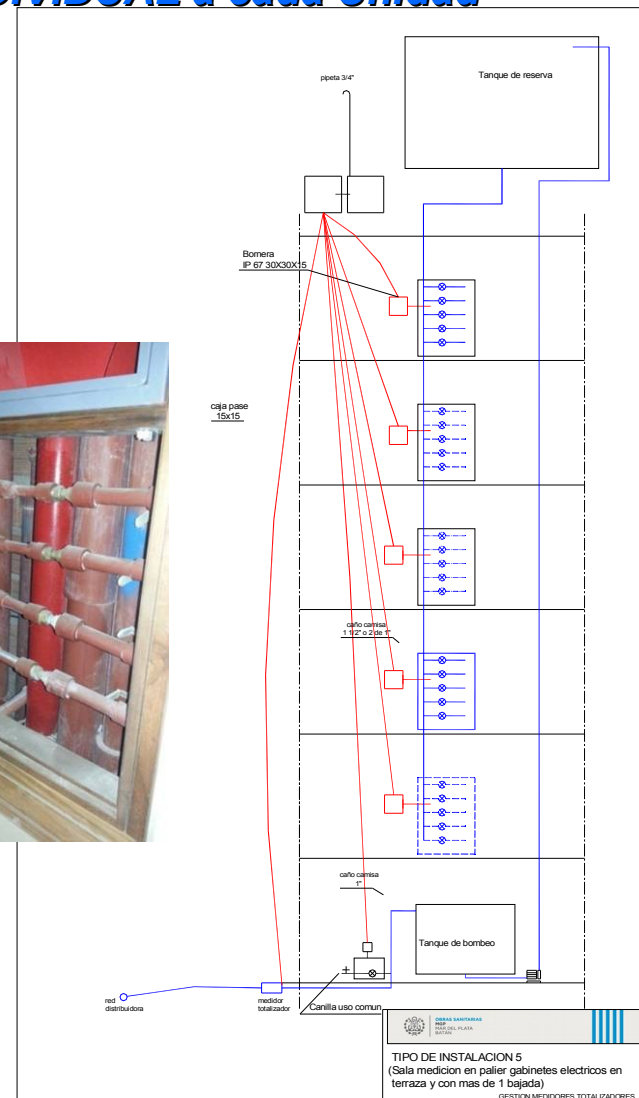

-Alimentación a Tanque de Bombeo y bomba presurizadora.

-PEINE colocado en el (Retiro de Frente / Fachada)

- Cada ALIMENTACION INTERNA a cada unidad

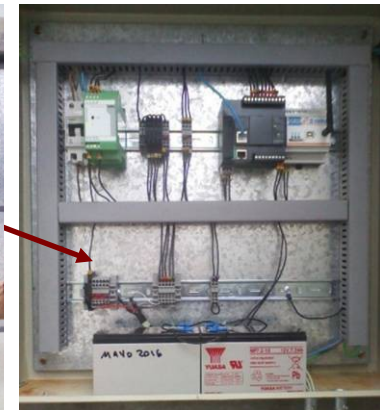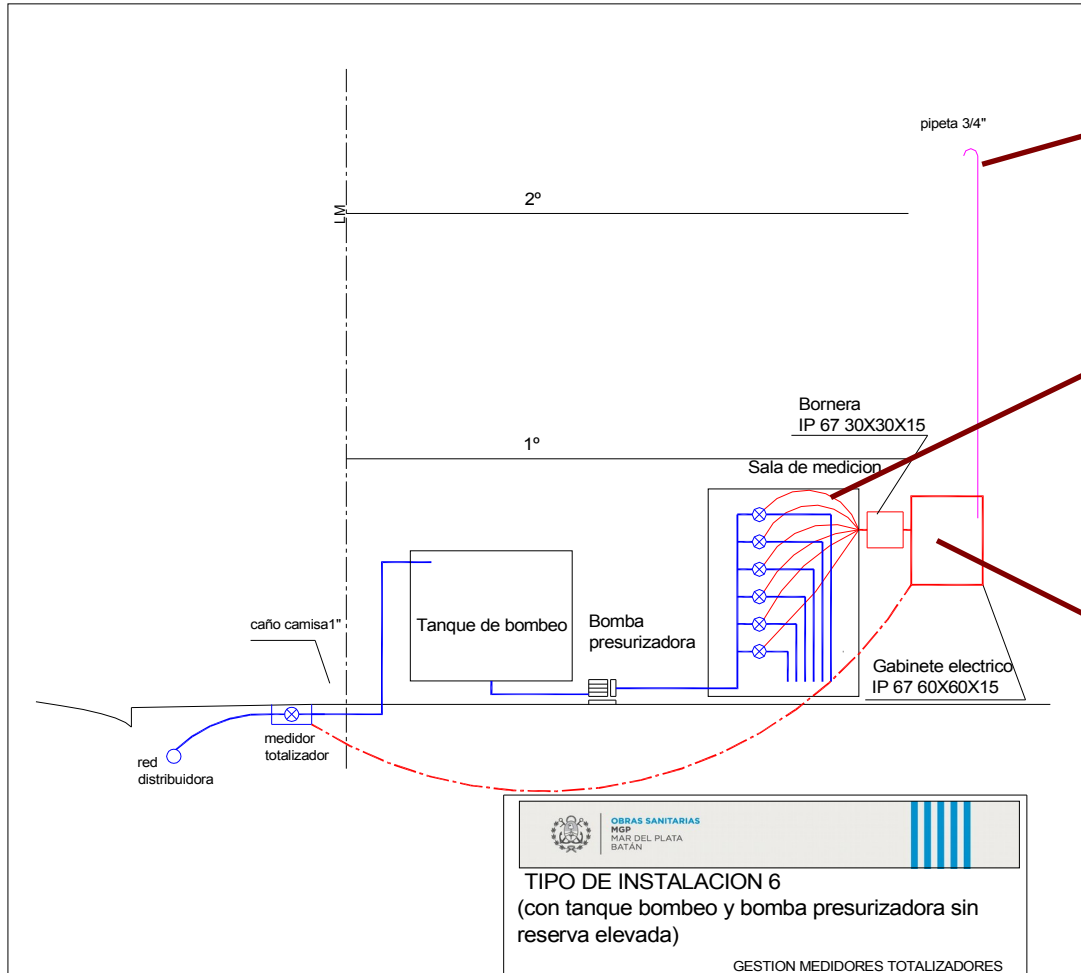

4 LOCALES EN PLANTA BAJA

**1 CONEXIÓN CON TOTALIZADOR-1 TANQUE DE BOMBEO 2500 LS CON BOMBA RESURIZADORA
GABINETE ELECTRICO DENTRO DE SALA DE MEDIDORES EN RETIRO DE FRENTE**

Recolección de Aguas Residuales.

Recolección de Agua de Lluvias para la reutilización en diferentes usos. (inodoros, riegos, etc.)

Tipos de Aguas Tratadas:

Napas

Lluvias

Tratamiento Aguas Grises



Filtros Tipo



Cisterna



Regulador de Presiones de Aguas Residuales

