

2 LOCALES EN PLANTA BAJA 2 DEPARTAMENTOS PLANTA ALTA  
 1 CONEXIÓN CON TOTALIZADOR-4 TANQUES DE BOMBEO 4 TANQUES RESERVA ELEVADAS  
 GABINETE ELECTRICO Y SALA DE MEDIDORES EN RETIRO DE FRENTE


- PEINE colocado en el (Retiro de Frente / Fachada)
- Cada ALIMENTACION INTERNA va a Tanque Elevado y Tanque Reserva Individual

Gestión de Medidores Totalizadores



### TIPO DE INSTALACIÓN 1

Con tanques de bombeo y reserva independientes, con sala medición y gabinete eléctrico en retiro de frente

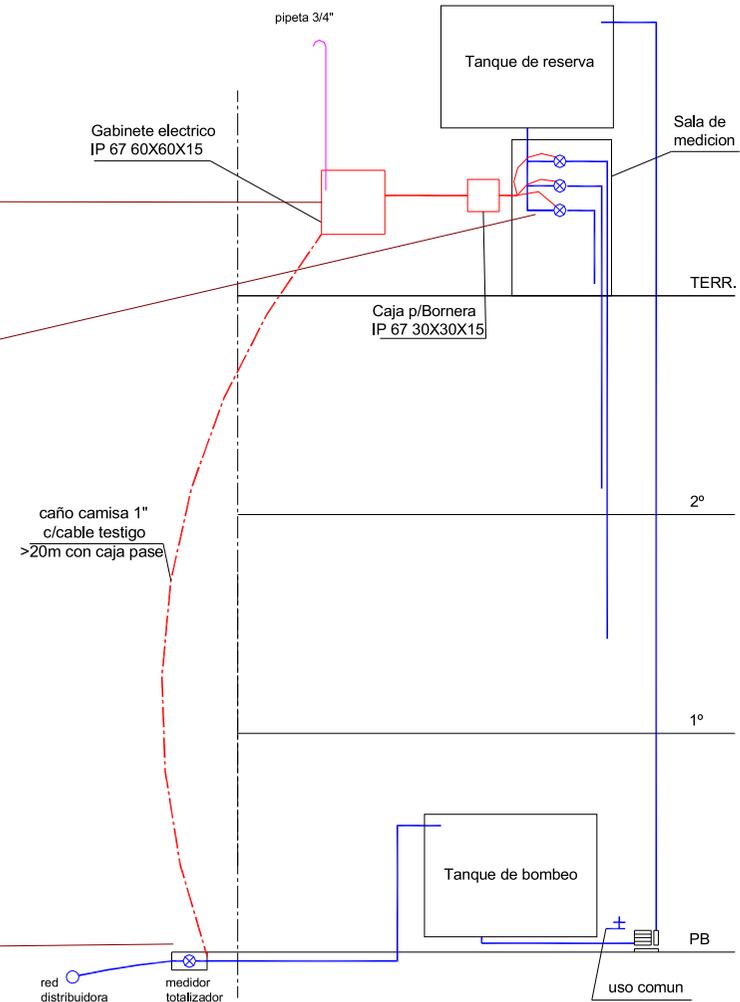

- 4 LOCALES EN PLANTA BAJA 2 CONEXIONES CON TOTALIZADOR 1 SIN ENLAZAR AMBOS CON TELEMETRIA-1
- TANQUE RESERVA ELEVADO COMUN GABINETE ELECTRICO Y MEDIDORES EN ESPACIO COMUN DENTRO DEL
- INMUEBLE POR EXCEPCION EN RECINTO BAJO TECHO



- ALIMENTACION va a Tanque Elevado y Tanque Reserva.
- PEINE colocado en el (Terraza / Techo Accesibel)
- ALIMENTACION INTERNA a cada Unidad

Gestión de Medidores Totalizadores



### TIPO DE INSTALACIÓN 4

Sala medición y gabinetes eléctricos en terraza

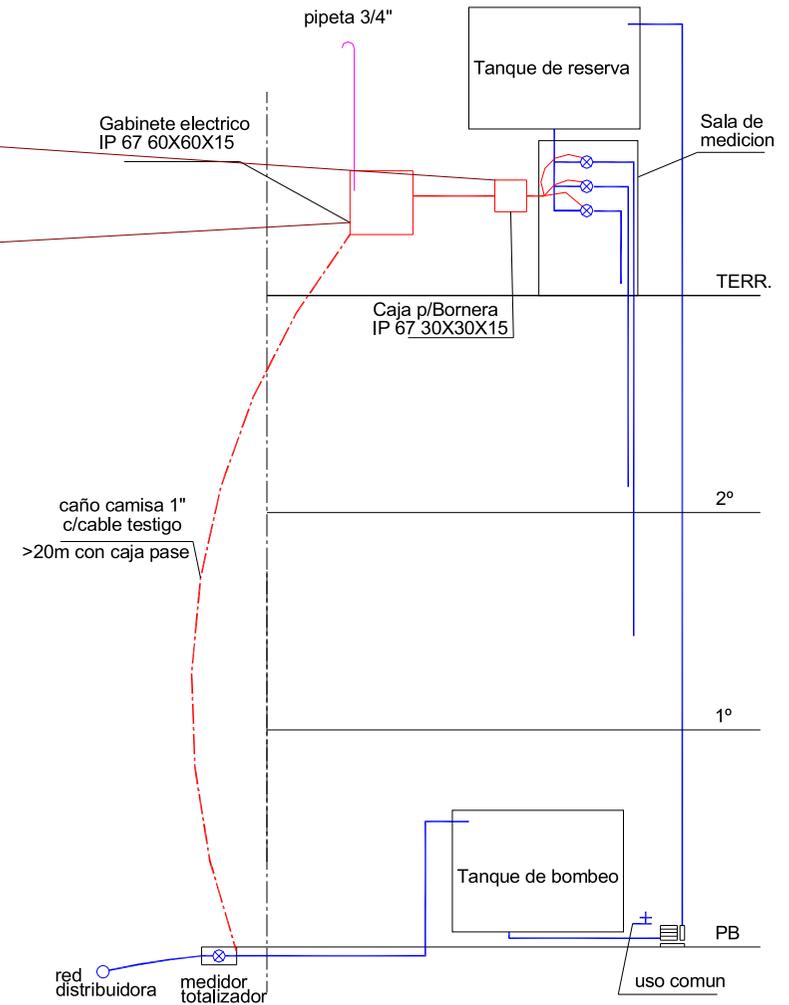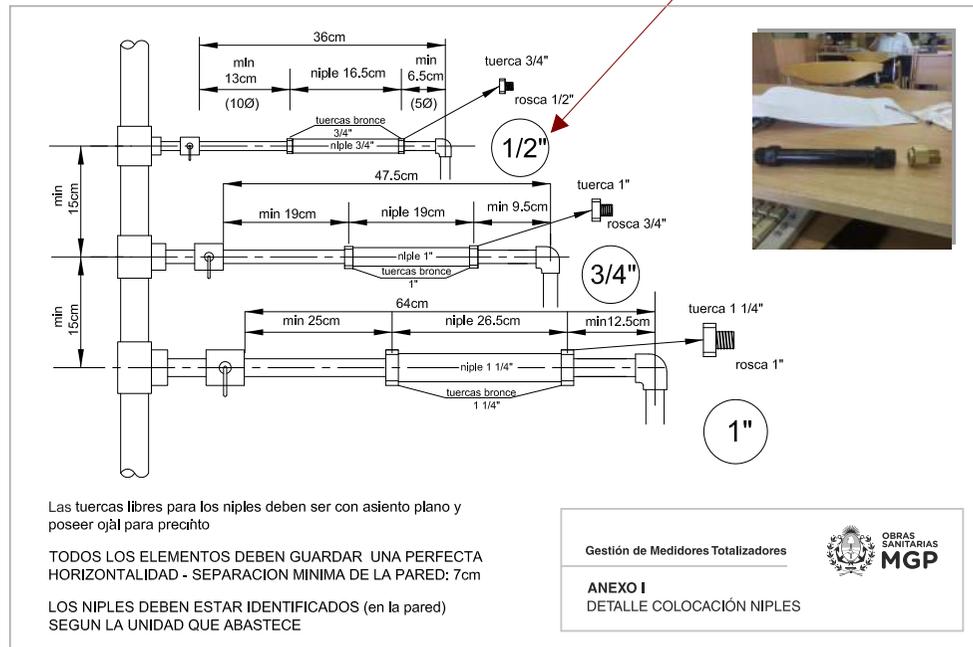

3 LOCALES EN PLANTA BAJA 1 CONEXIÓN CON TOTALIZADOR  
3 TANQUES DE RESERVA ELEVADOS - GABINETE ELÉCTRICO DENTRO DE AMBIENTE CERRADO - EN TERRAZA SALA DE MEDIDORES INDIVIDUALES


- ALIMENTACION va a Tanque Elevado y Tanque Reserva.
- PEINE colocado en el (Terraza / Techo Accesibel)
- ALIMENTACION INTERNA a cada Unidad

Gestión de Medidores Totalizadores



### TIPO DE INSTALACIÓN 4

Sala medición y gabinetes eléctricos en terraza

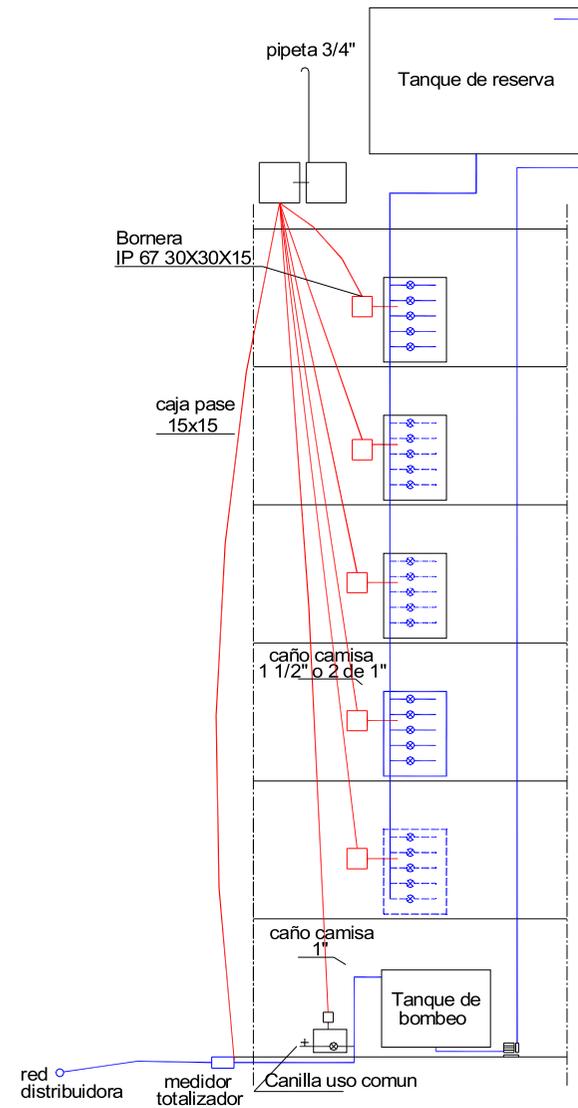


- ALIMENTACION va a Tanque Elevado y Tanque Reserva.
- PEINE colocado en Cada Piso
- ALIMENTACION INTERNA a cada Unidad

Gestión de Medidores Totalizadores



### TIPO DE INSTALACIÓN 5

Sala medición y gabinetes eléctricos en terraza y con más de una bajada

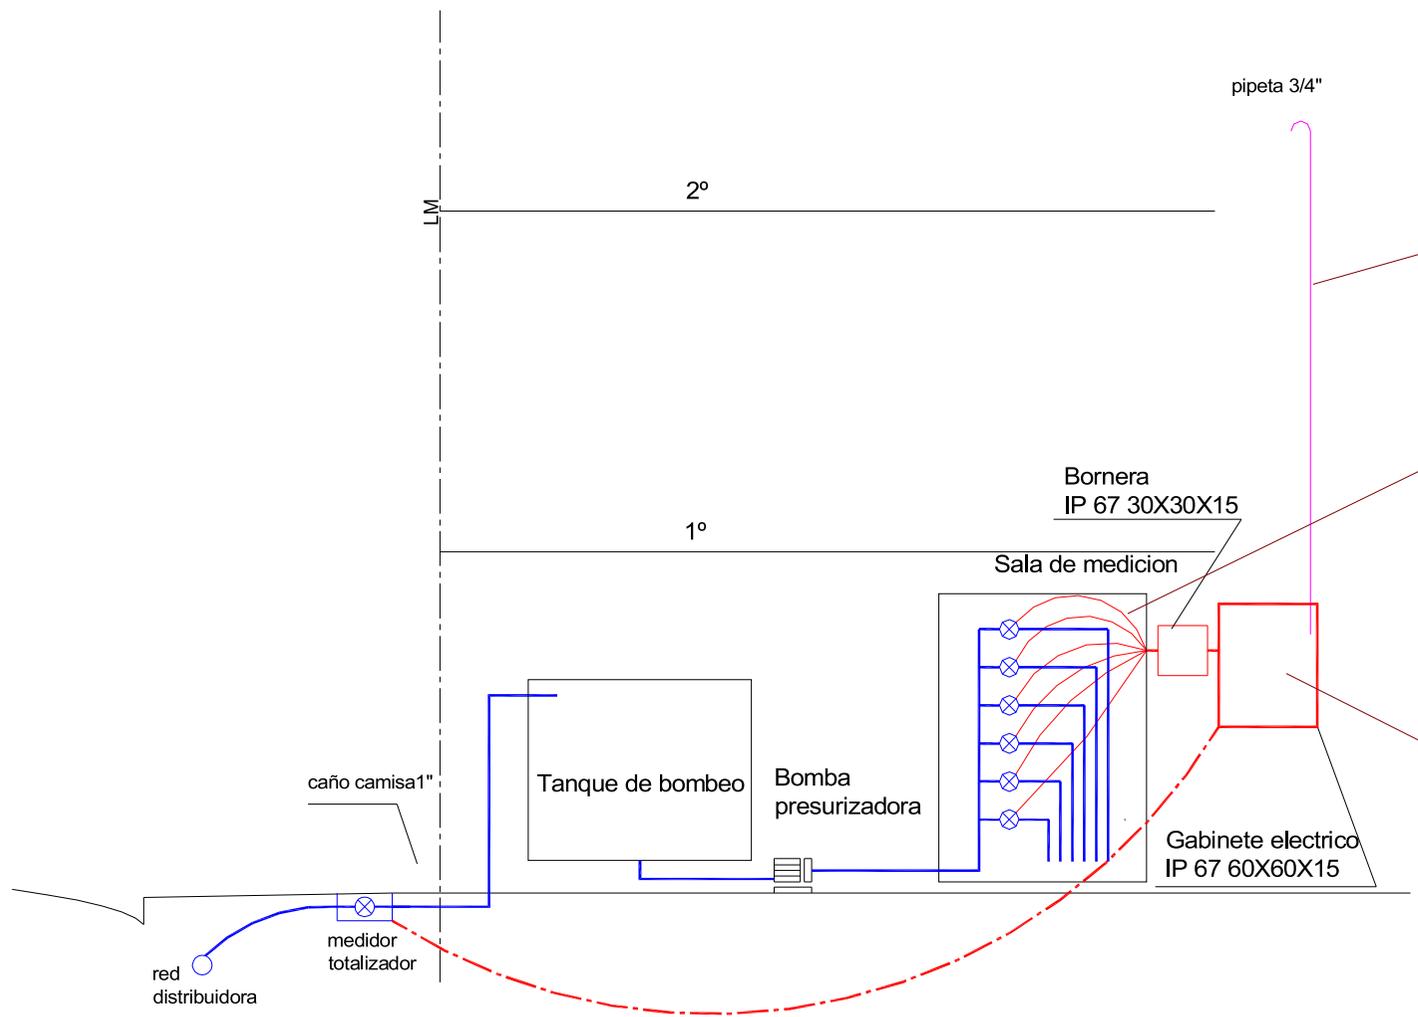

4 LOCALES EN PLANTA BAJA  
 1 CONEXIÓN CON TOTALIZADOR-1 TANQUE DE BOMBEO 2500 LS CON BOMBA RESURIZADORA  
 GABINETE ELECTRICO DENTRO DE SALA DE MEDIDORES EN RETIRO DE FRENTE

- ALIMENTACION a Tanque de bombeo y bomba presurizadora
- PEINE colocado en el (Retiro de Frente/Fachada)
- Cada ALIMENTACION INTERNA a cada Unidad

**Gestión de Medidores Totalizadores**

---

**TIPO DE INSTALACIÓN 6**  
 Con tanque de bombeo y bomba presurizadora sin reserva elevada



**OBRAS  
 SANITARIAS  
 MGP**




Terraza



Regulador de Presiones de Aguas Residuales



Filtros Tipo

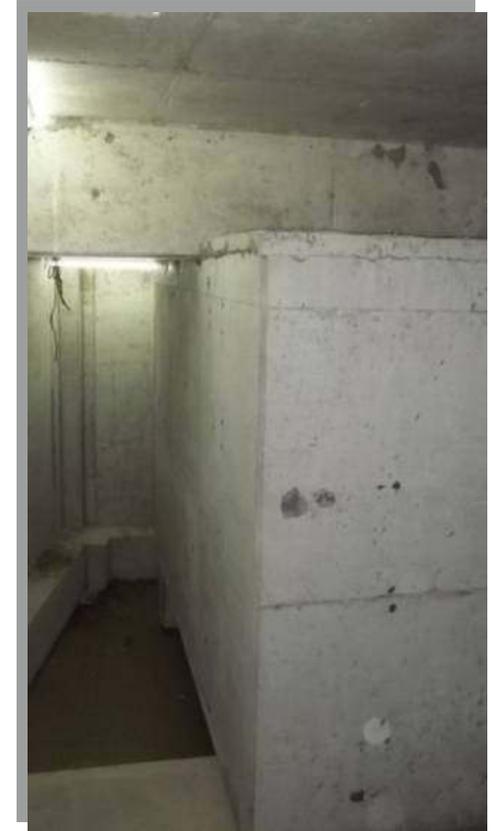

Cisterna

**Recolección de agua de lluvia para la reutilización en diferentes usos (inodoros, riegos, etc.)**

**Tipos de aguas tartadas:**

- Napas
- Lluvias
- Tratamiento de aguas grises

Gestión de Medidores Totalizadores



**RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES**