


→ Llaves de paso del mismo diámetro que el caudalímetro a instalar.

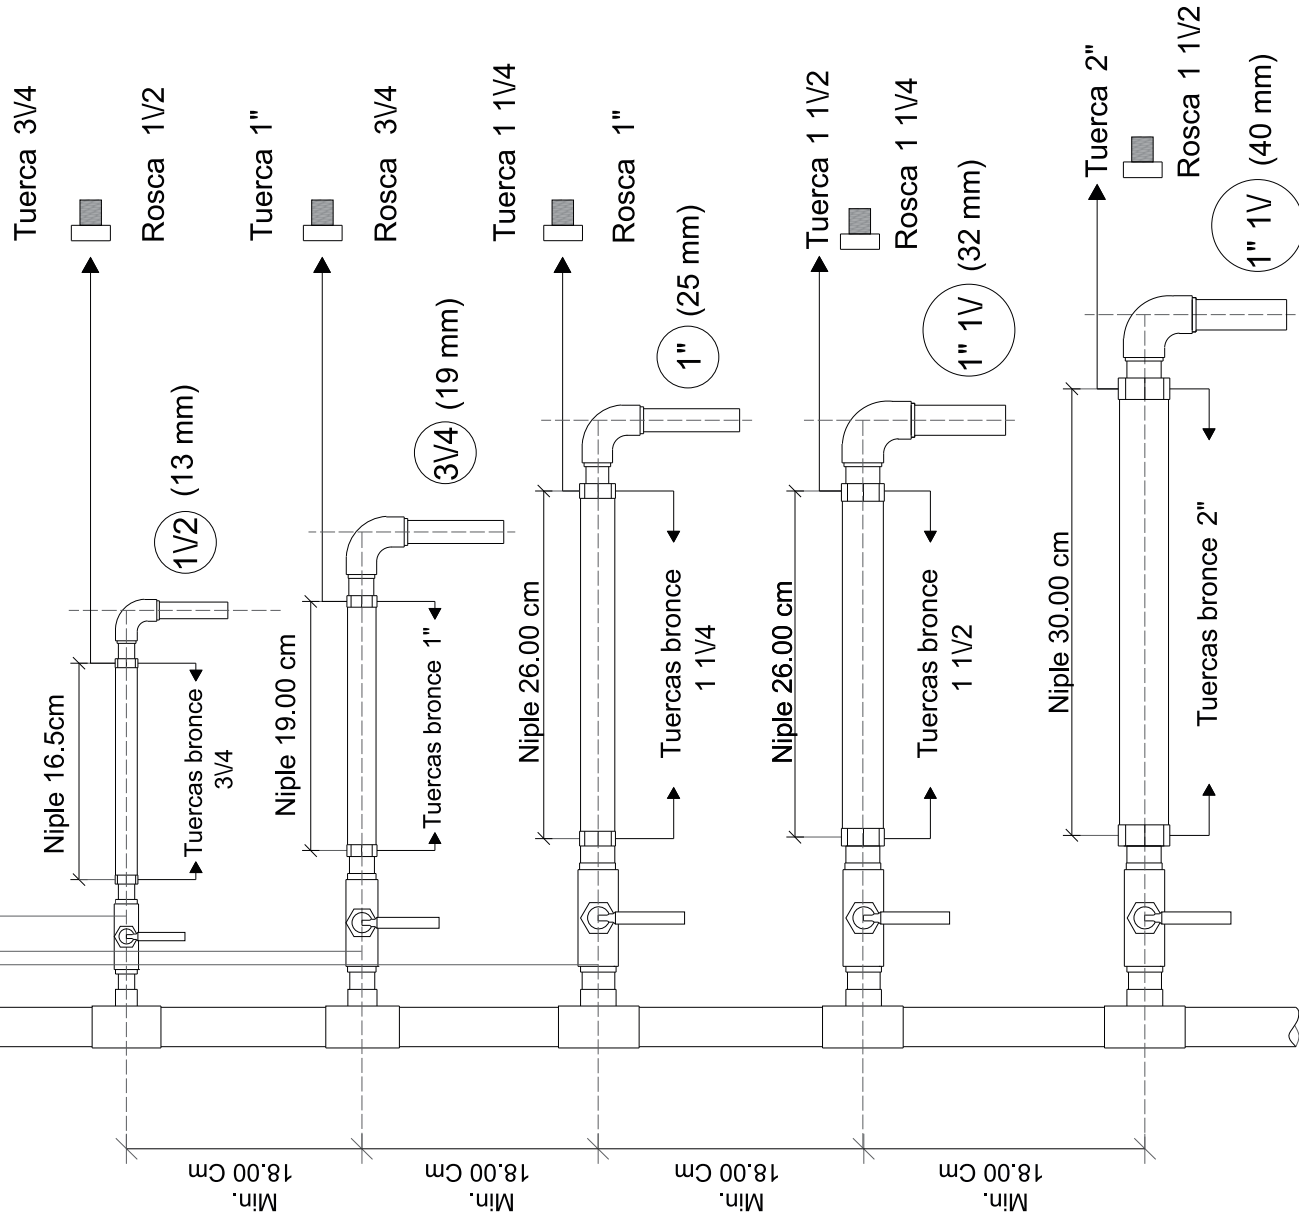

NOTAS:

- Las llaves de paso serán consideradas parte del tramo anterior cuando sean del mismo diámetro que el caudalímetro a instalar. En caso de no ser colocada en el mismo tramo, se deberá respetar la medida mínima obligatoria (5 cm).
- No se requiere tramo posterior.
- Todos los elementos deben guardar una PERFECTA HORIZONTALIDAD.
- Separación mínima de la pared: 7 CM.
- Las tuercas libres para los Niples deben ser de Bronce con asiento plano.

ANEXO I
Detalle colocación de niples.

Instalaciones sustentables
CATARRO
GERENCIA GENERAL DE
GRANDES CONSUMIDORES

**OBRAS
SANITARIAS**
MAR DEL PLATA